CBA

Imagen del producto

Botoneras

Aplicaciones

Son generalmente instaladas en ambientes peligrosos para: • Arranque y parada de motores, a través de contactores y/o arrancadores Estrella-Triángulo. • Comando a distancia de elementos de control y prueba. • Visualizar un motor o bomba a través de su luz piloto. • Dar marcha y contramarcha en el lugar, o con control remoto a contactores.


Normas

• Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 y 79.1. • Según N.E.C art. 500: UL N° 698 y 886.

Clasificación

• Para norma IRAM-IAP-IEC 79.0/1: Exd IIB T6. Certificado N° INTI-CITEI-2001 D104 • Para norma UL N° 698 y 886: Clase 1 Div. 1/2, Grupos C y D. Certificado N° 03AR85A03.

Dimensiones

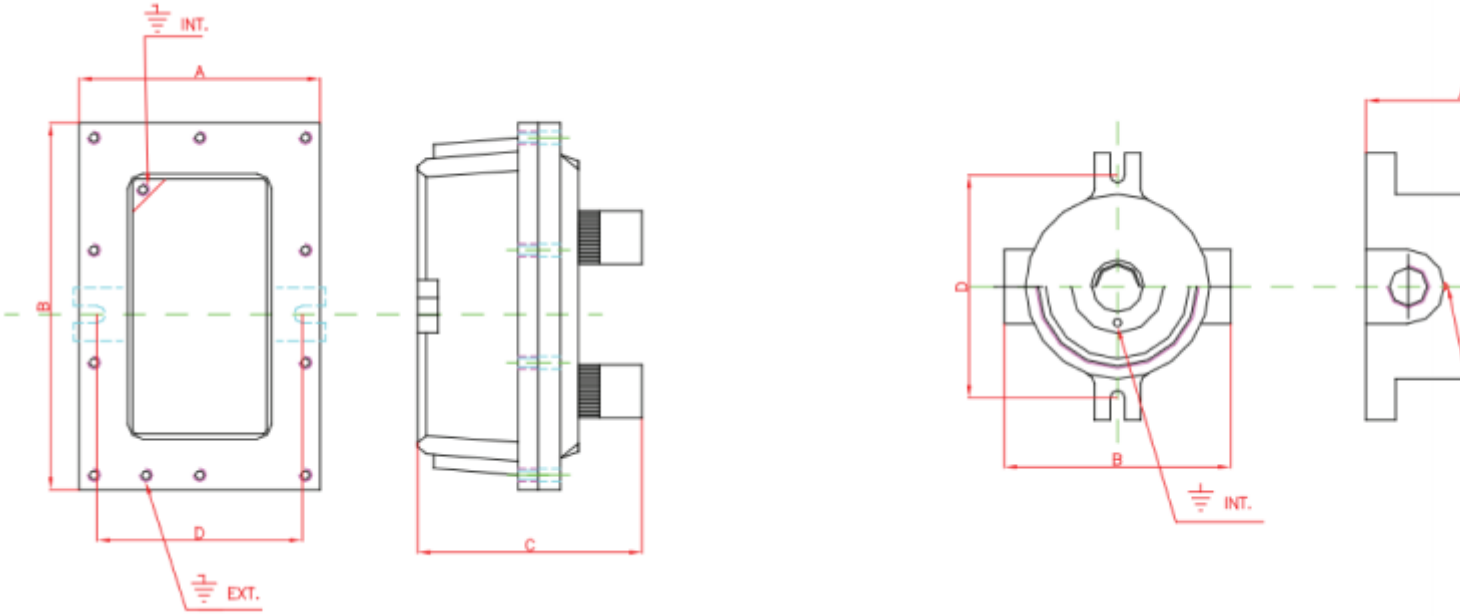

Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI